SL

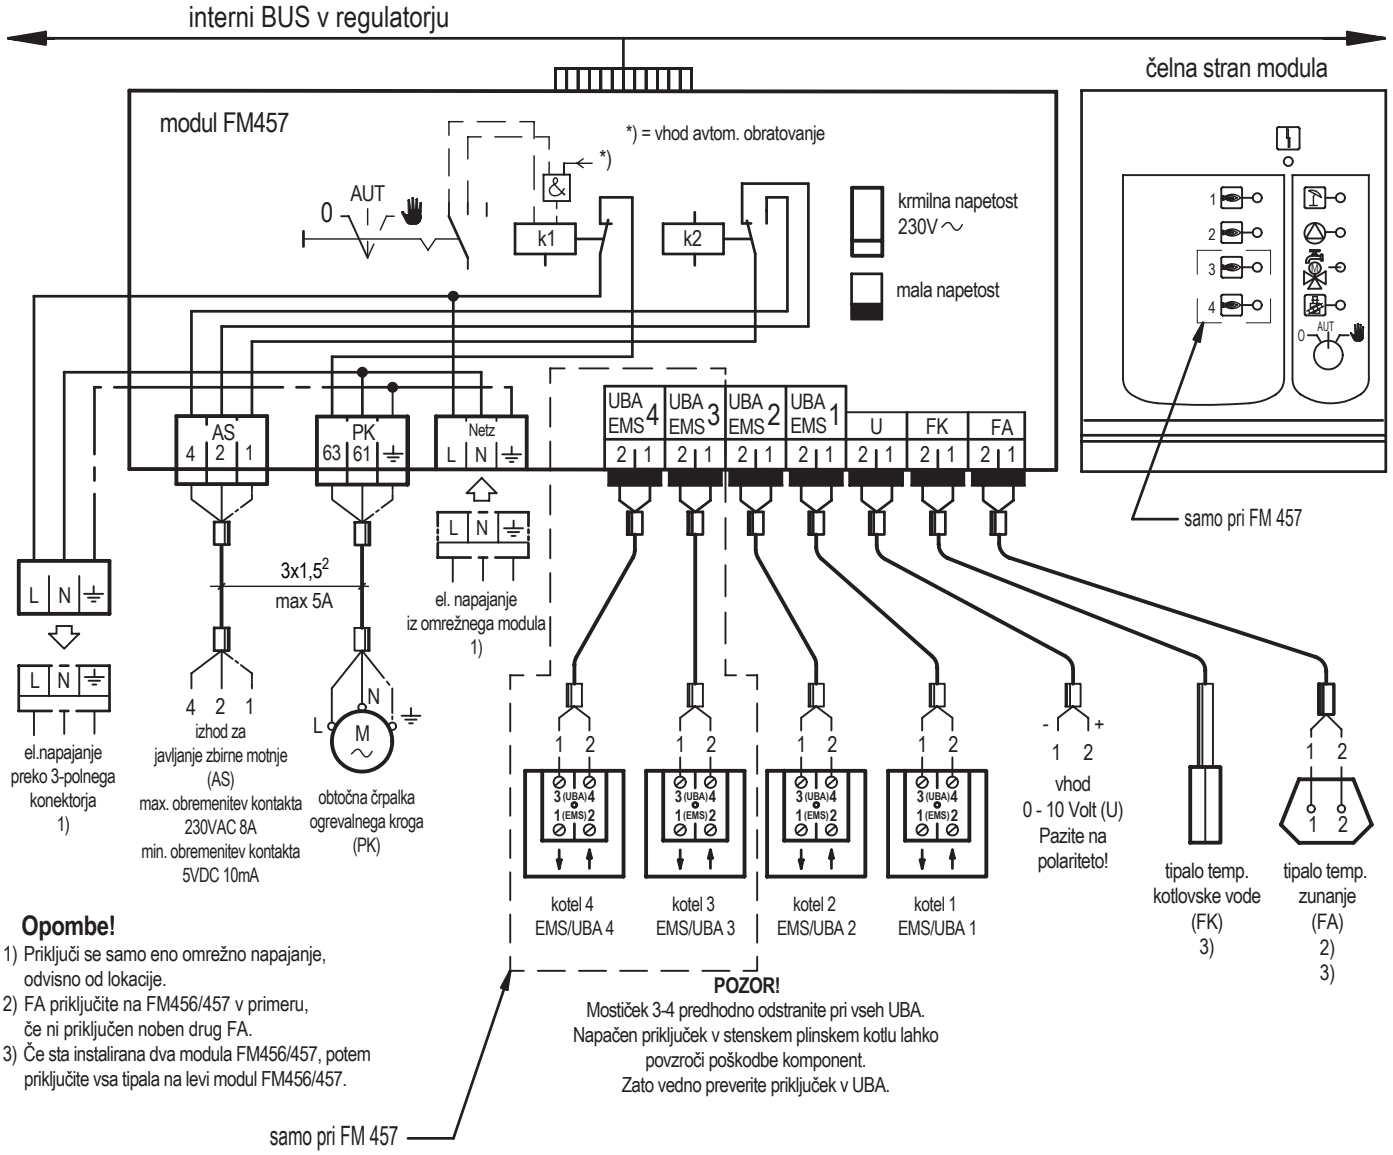

Opombe!

1) Priključi se samo eno omrežno napajanje, odvisno od lokacije.
2) FA priključite na FM456/457 v primeru, če ni priključen noben drug FA.
3) Če sta instalirana dva modula FM456/457, potem priključite vsa tipala na levi modul FM456/457.

Primer sistemske rešitve

max. funkcionalnost FM457

- Priprava sanitarne vode preko UBA/EMS kotla 1

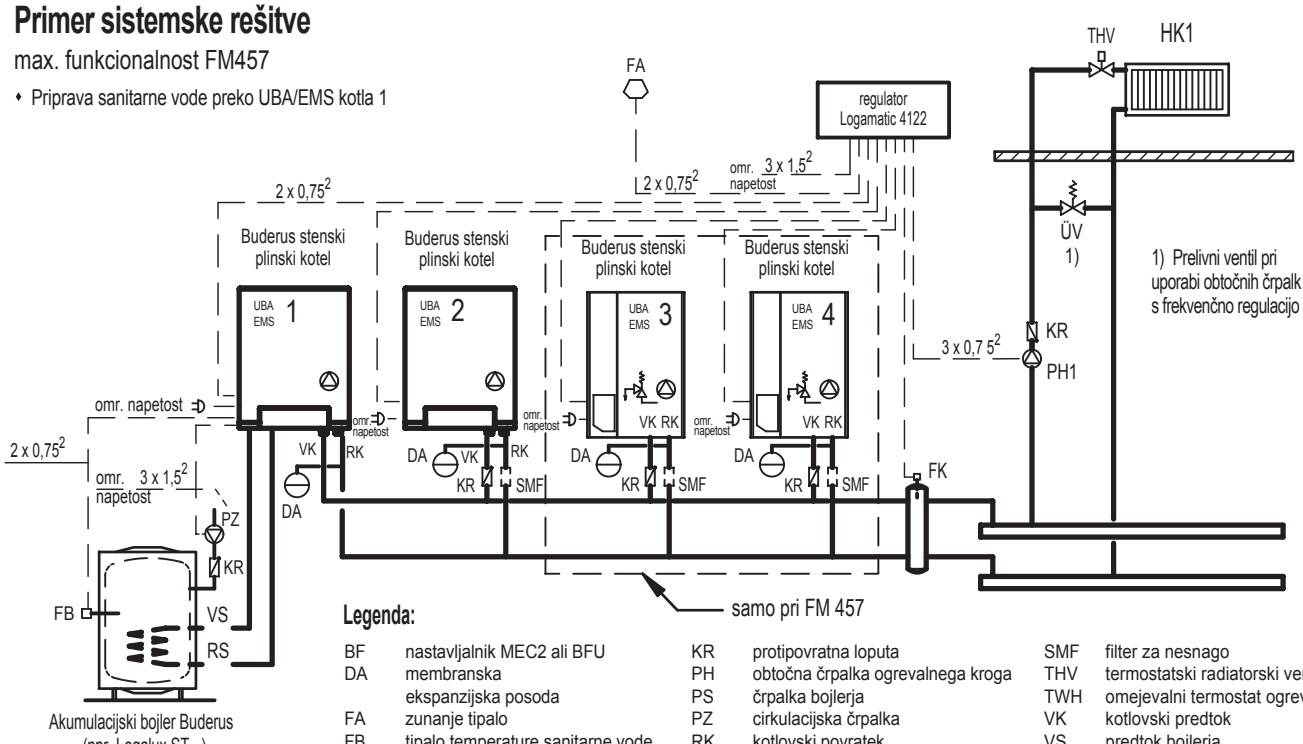

Legenda:

BF	nastavljalnik MEC2 ali BFU	KR	protipovratna loputa	SMF	filter za nesnago
DA	membranska ekspanzijska posoda	PH	obtočna črpalka ogrevalnega kroga	THV	termostatski radiatorski ventil
FA	zunanje tipalo	PS	črpalka bojlerja	TWH	omejevalni termostat ogrevalnega kroga
FB	tipalo temperature sanitarne vode	PZ	cirkulacijska črpalka	VK	kotlovski predtok
FK	tipalo temperature kotlovske vode	RK	kotlovski povratek	VS	predtok bojlerja
FV	tipalo temperature predtoka	RS	povratek bojlerja	ÜV	prelivni ventil
HK	ogrevalni krog	SA	conski ventil	UBA	univerzalni krmilni avtomat stenskih plinskih kotlov Buderus
		SH	mešalni ventil ogrevalnega kroga	EMS	regulacijski sistem za ogrevalne kotle Buderus